

Ponte San Nicolò, 31 Maggio 2022

gentile
Dott. Luca Gino Sbrogiò
Direttore Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Ulss 6 Euganea

cc
Dott. Valerio Valeriano
UOSD Epidemiologia e Ambiente
Ulss 6 Euganea

Oggetto: Verifica di efficacia del trattamento larvicida nel comune di Saonara

In data 30 Maggio 2022 è stata effettuata una verifica nel Comune di Saonara per valutare l'efficacia del trattamento larvicida eseguito nelle caditoie dal giorno 18/05/2022 al giorno 19/05/2022.

Il larvicida applicato nelle caditoie è il Diflubenzuron.

Risultati

Di seguito sono riportati in tabella i risultati relativi al campionamento effettuato.

Area Campionata	Caditoie				
	Osservate	Secche	Con Acqua	Negative	Positive
via 11 febbraio, Park cimitero	✓		✓	✓	
via 11 febbraio, Entrata parcheggio sx	✓		✓	✓	
via 11 febbraio, Entrata parcheggio sx a seguire	✓		✓	✓	
via Borsellino, 43 opposto	✓		✓	✓	
via Borsellino, Park	✓		✓	✓	
via Borsellino, Opposto park disabili	✓		✓	✓	
via Borsellino, 43	✓		✓	✓	
via Dei carraresi, 5 opposto	✓		✓	✓	
via Dei carraresi, Dx parcheggio	✓		✓	✓	
via Dei carraresi, 13 opposto	✓		✓	✓	
via Dei carraresi, Sx parcheggio	✓		✓	✓	
via Foscolo, 1	✓		✓	✓	
via Foscolo, Inizio via	✓		✓	✓	
via Foscolo, 1 a seguire	✓		✓	✓	
via Foscolo, Opposto area pedonale	✓		✓	✓	
via Marconi, 2	✓		✓	✓	
via Marconi, 2 dx	✓		✓	✓	
via Marconi, 1	✓		✓	✓	
via Marconi, 2 dx a seguire	✓		✓	✓	

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>

Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487

C.F: 03951900285
info@entostudio.com

Area Campionata	Caditoie				
	Osservate	Secche	Con Acqua	Negative	Positive
via Martiri della libertà, 14 opposto	✓		✓	✓	
via Martiri della libertà, 12 opposto	✓		✓	✓	
via Martiri della libertà, 12	✓		✓	✓	
via Martiri della libertà, 14	✓		✓	✓	
via Muneghette, 12 opposto	✓		✓	✓	
via Muneghette, 12	✓		✓	✓	
via Muneghette, 13	✓		✓	✓	
via Muneghette, 16	✓		✓	✓	
via Palladio, 4	✓		✓	✓	
via Palladio, 6	✓		✓	✓	
via Palladio, 4 dx	✓		✓	✓	
Totale	30	0	30	30	0
Percentuale (%)		0	100	100	0

Tabella 1. Dettaglio delle caditoie monitorate

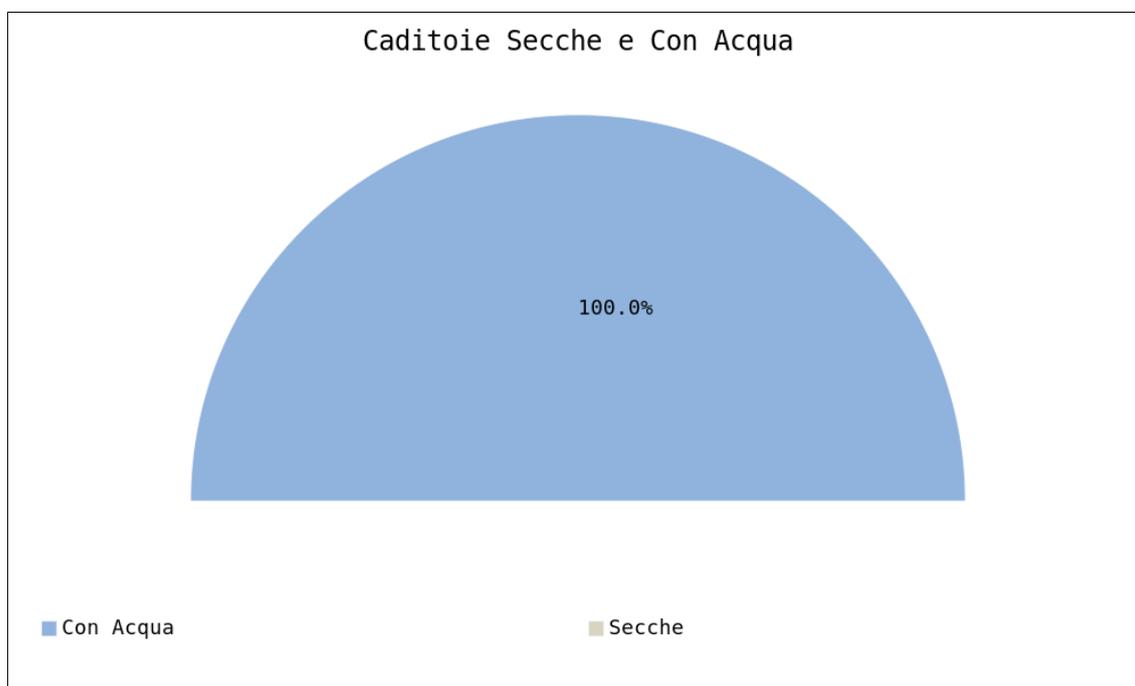


Grafico 1: Percentuale di caditoie con e senza acqua, in relazione al numero totale di caditoie campionate.


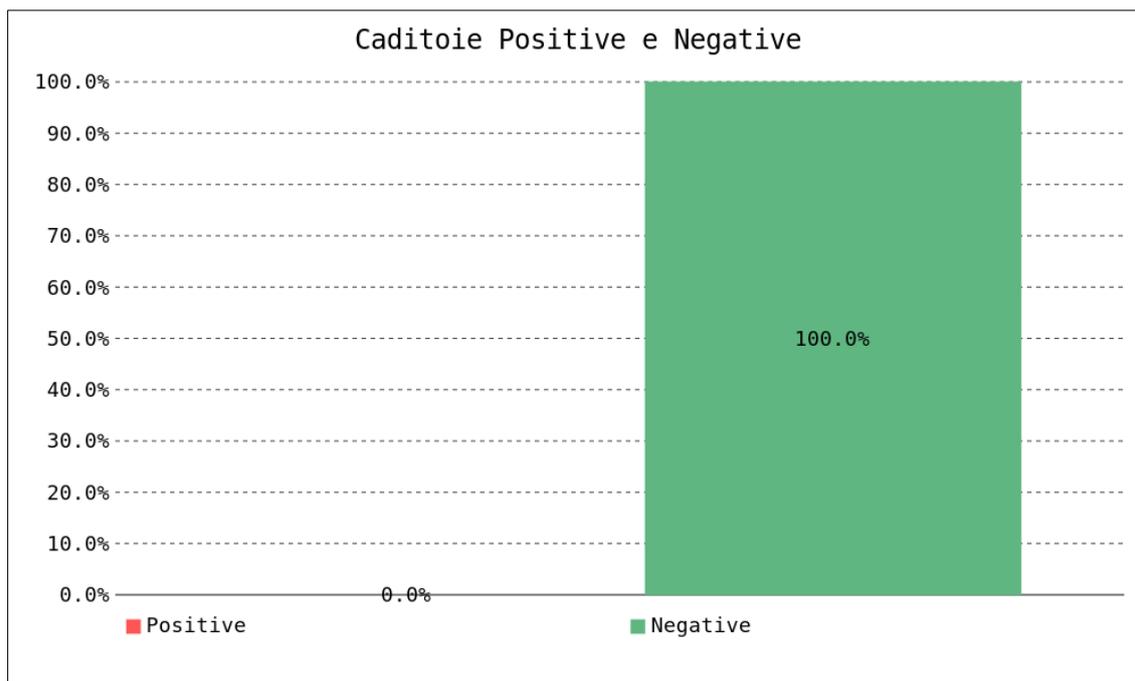


Grafico 2: Percentuale di caditoie con (positive) o senza (negative) larve di zanzara, in relazione al numero di caditoie con acqua.

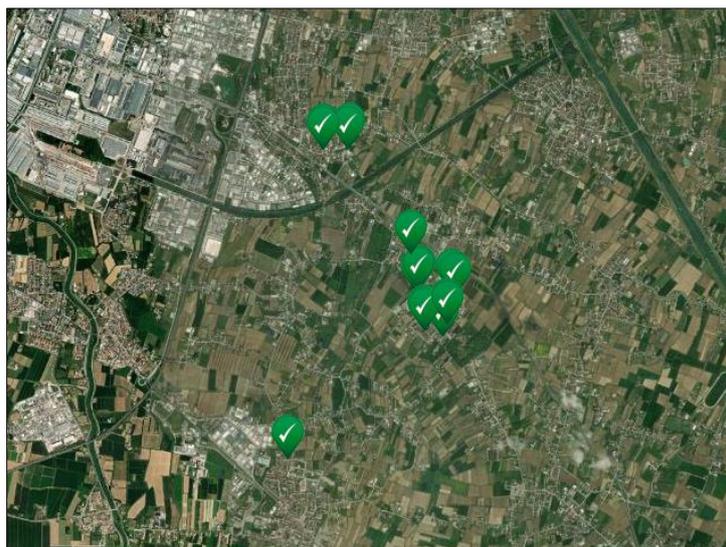

Mappa 1: Posizioni georeferenziate dei campionamenti nelle caditoie (Le coordinate GPS rilevate sul campo sono soggette ad un margine di errore di alcuni metri).

(Fonte: Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community)

Considerazioni

I campionamenti effettuati nei 30 tombini con acqua non evidenziano alcuna criticità.

Il valore di positività rilevato è dunque al di sotto della soglia del 10% prevista dalla "DGR n.100 del 7 febbraio 2022 Art.11".

La situazione descritta dalla verifica risulta quindi sotto controllo, pertanto il trattamento larvicida in esame è da considerarsi efficace.

F.to
Dr. Simone Martini

Appendice 1: Coordinate GPS delle aree campionate - Caditoia

Area Campionata	Longitudine	Latitudine
via Muneghette, 12 opposto	11.9642233	45.351155
via Muneghette, 12	11.9827545323261	45.372965662849
via Muneghette, 13	11.9827635255689	45.3729755727103
via Muneghette, 16	11.9642233	45.351155
via Foscolo, 1	11.9835773	45.3689657
via Foscolo, Inizio via	11.9841268679562	45.3693009262835
via Foscolo, 1 a seguire	11.9835704	45.3689653
via Foscolo, Opposto area pedonale	11.9838855922462	45.3692154640679
via Martiri della libertà, 14 opposto	11.9847006	45.3647861
via Martiri della libertà, 12 opposto	11.984590131324	45.3649985097223
via Martiri della libertà, 12	11.9849066445821	45.3650696276651
via Martiri della libertà, 14	11.9847006	45.3647861
via Palladio, 4	11.9881932	45.3656021
via Palladio, 6	11.9882320062966	45.3657497374074
via Palladio, 4 dx	11.9882563	45.3655847
via Marconi, 2	11.9875683933135	45.3642347059321
via Marconi, 2 dx	11.9882563	45.3655847
via Marconi, 1	11.9875503691453	45.3641710807311
via Marconi, 2 dx a seguire	11.9882563	45.3655847
via Dei carraresi, 5 opposto	11.9891417574198	45.3686998794912
via Dei carraresi, Dx parcheggio	11.9893425	45.3685825
via Dei carraresi, 13 opposto	11.9889502346591	45.3689332787164
via Dei carraresi, Sx parcheggio	11.9893425	45.3685825
via Borsellino, 43 opposto	11.9694775	45.3841185
via Borsellino, Park	11.9695214391749	45.3843820075544
via Borsellino, Opposto park disabili	11.969569649207	45.3843271196265
via Borsellino, 43	11.9694775	45.3841185
via 11 febbraio, Park cimitero	11.9734194226054	45.3845098757757
via 11 febbraio, Entrata parcheggio sx	11.969474	45.3841135
via 11 febbraio, Entrata parcheggio sx a seguire	11.9732485	45.3841465

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>

 Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
 Tel. E Fax: +39 049 7402487

 C.F: 03951900285
info@entostudio.com