


Comune di Merlara – Piano Comunale delle Acque

All. 14 - linee guida per la manutenzione e il risezionamento delle affossature



Sono di seguito riassunte (*a titolo di indicazione*) le raccomandazioni per l'applicazione delle Norme in tema di manutenzione affossature minori non soggette al controllo del Consorzio di Bonifica:

pendenza delle sponde: raccomandata una pendenza non troppo elevata, dipendente dalla natura del terreno e dalla profondità del solco, tra le livellette **1:1,5** (33°) fino a **3:4** (37°). Per pendenze più elevate andrà previsto un presidio di fondo con pali e tavolato.

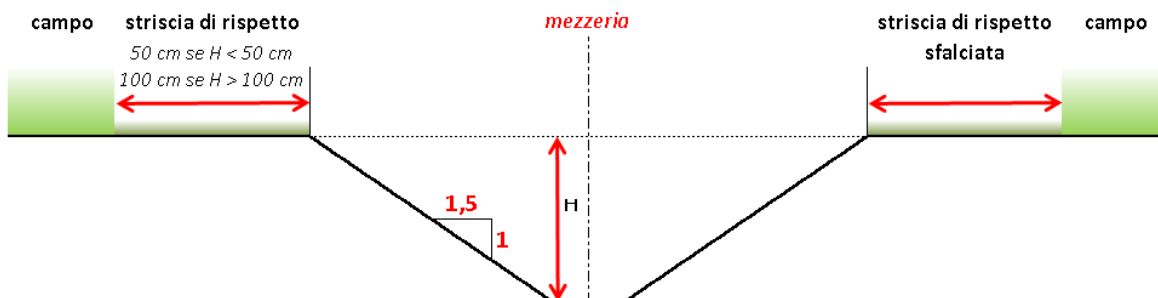

strisce di rispetto: l'ampiezza della zona e della fascia di rispetto deve intendersi misurata orizzontalmente in posto dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa. Salvo ulteriori prescrizioni valgono:
Canali consortili: 10 metri per fabbricati - 4 metri per alberature, recinzioni - 2 metri per scavi e condotte.

Affossature private e comunali: 1 metro per alberature alto fusto e arature - 50 cm per siepi.

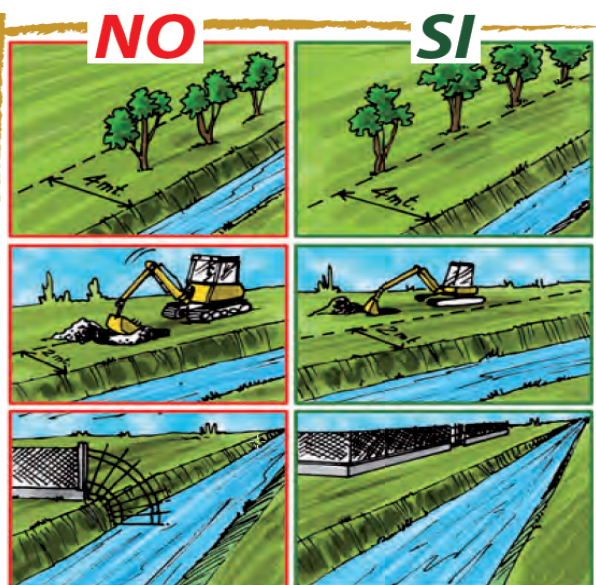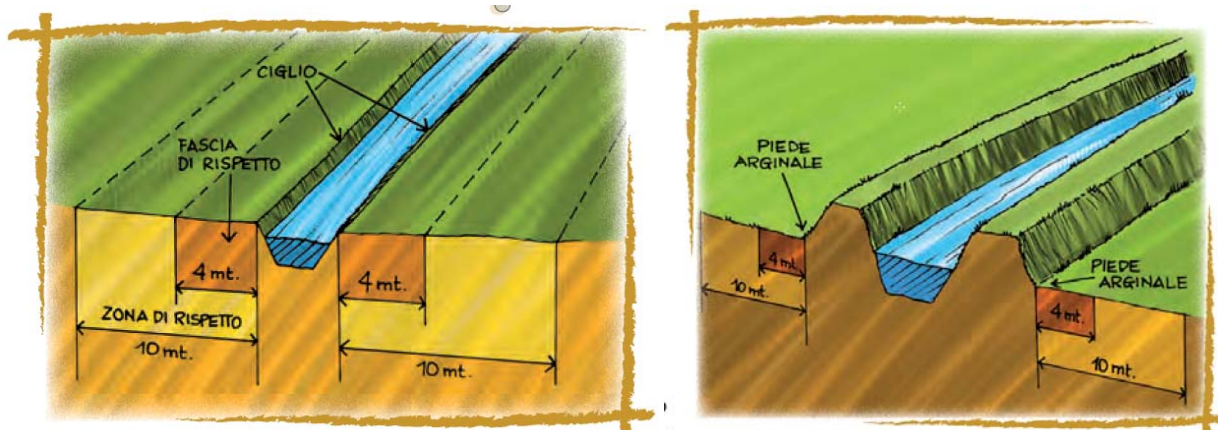


diserbo e abbruciamento stoppie: **vietati** all'interno del fosso e sulle fasce di rispetto laterali (1 metro).

normativa “terre e rocce da scavo”: in linea generale il materiale di scavo (*compresi laterizi di demolizione manufatti o materiali abbandonati*) va considerato rifiuto da smaltire. Nel caso di sole terre di scavo riutilizzate direttamente in sito, per volumi non superiori ai **100 m³**, possono essere omesse le analisi chimiche preliminari (*art 185 del D.Lgs. 152/2006 e art. 24 del DPR 120/2017*).

tombinature: utilizzare elementi prefabbricati di dimensioni interne che garantiscano l’efficienza dell’attuale sezione idraulica, preferibilmente del tipo con fondo piano e giunto a bicchiere e con diametro interno non inferiore a cm 80 (*salvo effettiva impossibilità dovuta a ostacoli o circostanze specifiche*). Lunghezza non superiore a 8 metri, con muretti di contenimento alle estremità. Per sezioni maggiori preferire scatolari quadri o ponticelli a soletta.

Il Consorzio di Bonifica raccomanda la seguente procedura: “il diametro minimo del tubo, in centimetri, corrisponde alla larghezza del fosso pulito misurata a 1/3 della profondità. La quota di scorrimento nel tubo sarà più bassa di 30 centimetri rispetto alla quota del fondo fosso esistente”

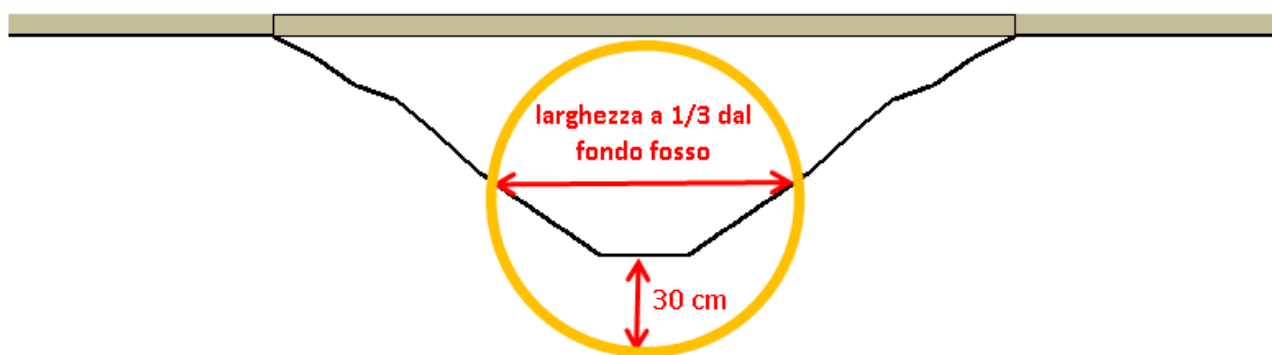

filari alberati: da favorire e tutelare, specialmente *a mezzogiorno* del canale, preferendo specie legnose locali a ceduo con turno di 3-4 anni. Piantagioni d’alto fusto vanno a distanza di non meno 1 m dal ciglio (*fatte salve le disposizioni del CC in merito alle distanze da confini*).

